



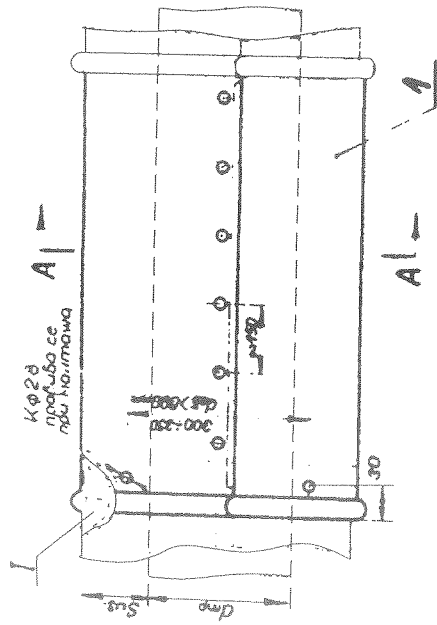


разрез А-А

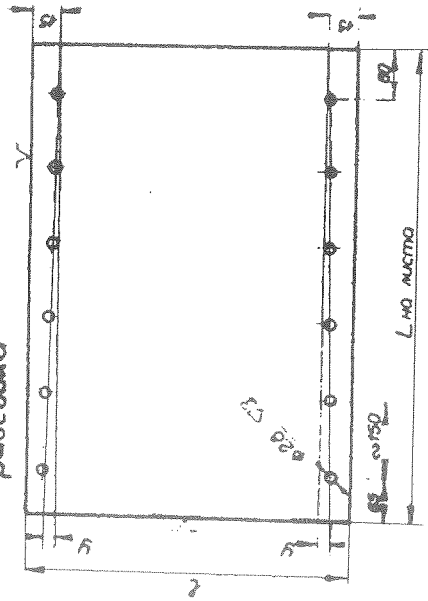


Забележки:

1. Съединяването на отделните части се изпълнява чрез нитоване.
2. Ламаринената обшивка се изпълнява от поцинкована ламарина с $b \geq 0,63$ мм по БДС 10142.
3. Детайлите са по каталога на ДСО "Монтажи"

разрез А-А

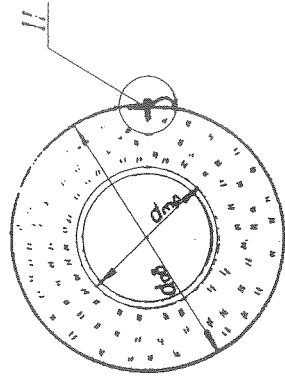

при $d > 400$ mm




40-50

изпълнение: б
при $d \leq 300 \div 400$ mm



II

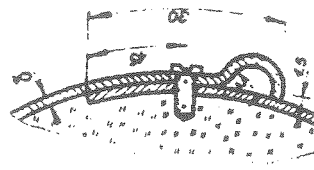

2 1

$d_{\text{вн}}$	до 200	до 400	по заказу
$r_{\text{вн}}$	2	3	4

толщина листа D, мм	1	0,6	0,6
$r_{\text{вн}}$	4	3,8	2,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ламаринена обшивка за изолация на хоризонтален тръбопровод