



Забележки:

1. Съединяването на отделните части се изпълнява чрез нитоване.
2. Ламаринената обшивка се изпълнява от поцинкована ламарина с $b \geq 0,63$ мм по БДС 10142.
3. Детайлите са по каталога на ДСО "Монтажи"

разрез А-А

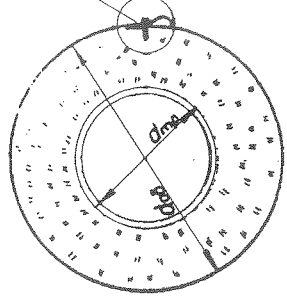


при $d > 400$ mm/



изпълнение: б
при $d_{вн} < 300 = 400$ mm/



II

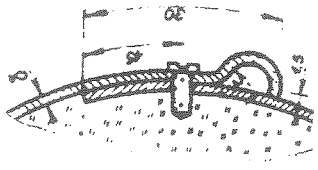

Стр	90200	90400	905400
Г	2	3	4

СОБИРАТЕЛНО	4	0,6	0,6
ВЪЗРАСТ	4	3,6	2,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Ламаринена обшивка за изолация на хоризонтален тръбопровод